


SCHEMAT ODTWORZENIA DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

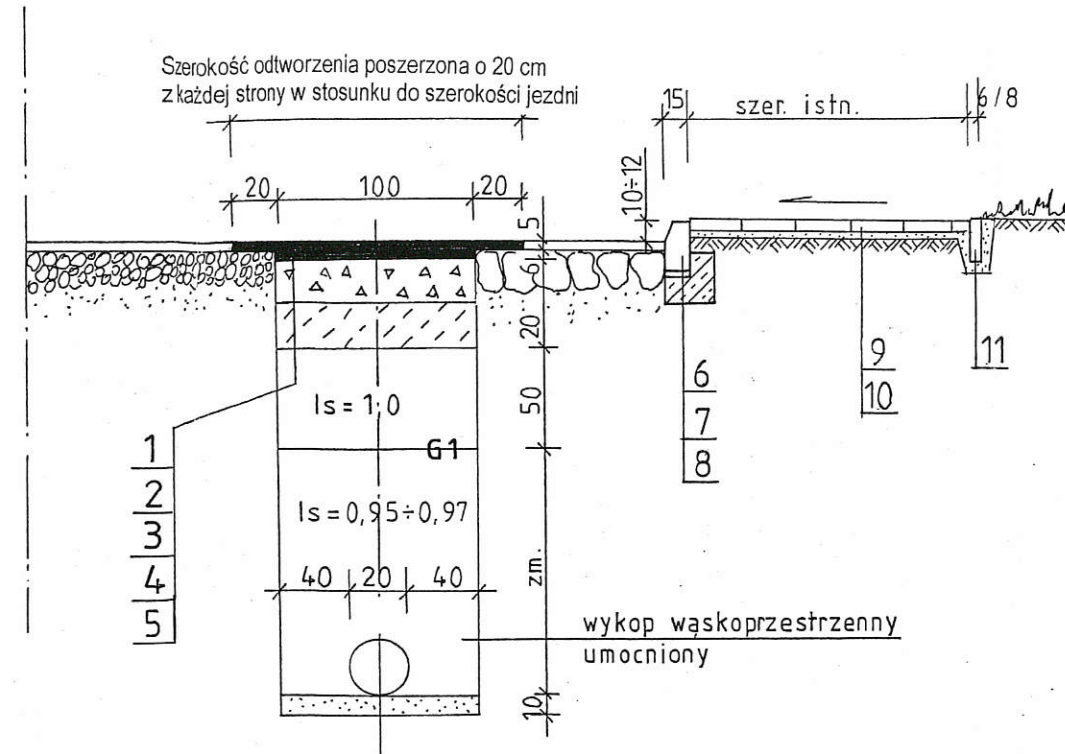

Zaprojektowano pozytywnie, negatywnie
w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego
w Swiebodzinie
przy piśmie nr. DB.6853.2-1-2.2011.MK
INSPEKTOR
dnia 26.04.11r. podpis [Signature]
w Wydziale Dróg
Marzena Kosciukiewicz

Zaleca się lokalizację sieci
i wjazdów studni w połowie
szerokości pasa ruchu

Objaśnienia:

1. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 20,0 cm
4. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem $R_m=2,5$ MPa
5. Grunt rodzimy – piaski średnie ze żwirem lub wymiana na grunt nośności G1
6. Krawężnik betonowy istniejący lub wymiana na nowy 15/30 cm wystający 10-12 cm
7. Podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4, gr. 5,0 cm
8. Ława betonowa z oporem z betonu B-15, gr. 15,0 cm
9. Płyty betonowe chodnikowe
10. Podsypka piaskowa gr. 5,0 cm
11. Obrzeże betonowe posadowione na podsypce piaskowej gr. 5,0 cm

PROJEKTANT
Izabela Górniewicz
upr. bud. nr 592005/ZG
w specjalności drogowej